



FICHA TÉCNICA

TAPA Y MARCO PARA REGISTRO DE BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2



DESCRIPCION.

Tapa de concreto polimérico y marco metálico galvanizado por inmersión en caliente para RBTA-2



USOS.

Instalado el marco en un registro de baja tensión en arroya tipo 2 recibe la tapa de concreto polimérico para cubrir el acceso al mismo.

TAPA: CONCRETO POLIMÉRICO DE $f'c=600\text{kg/cm}^2$

MARCO: De ángulo 3/6" x 2" galvanizado por inmersión en caliente.

FABRICADAS CON BASE EN LA NORMA CFE RBTA-2

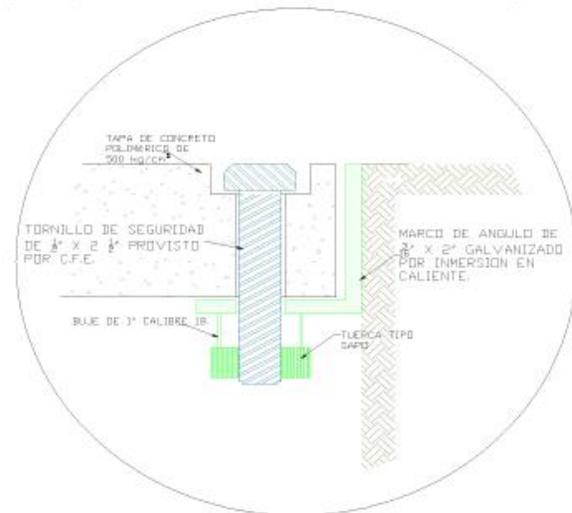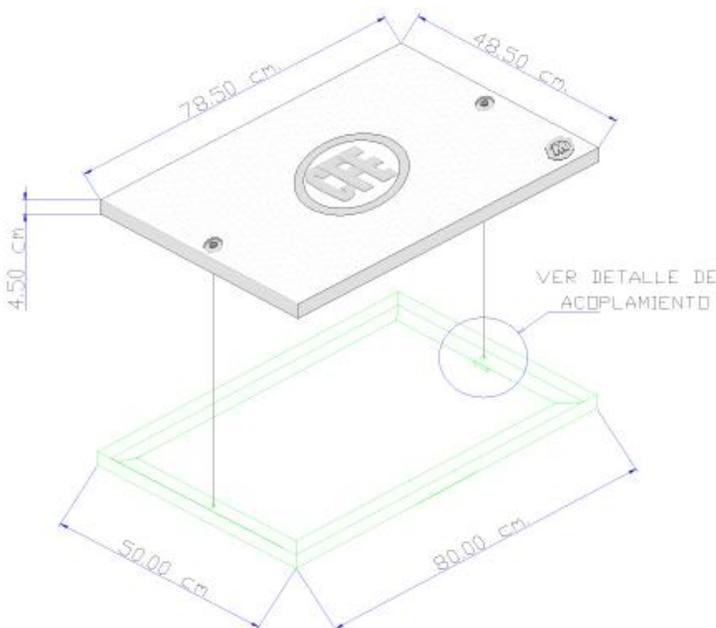

DETALLE DE ACOPLAMIENTO DE TAPA Y MARCO

